

Angela Ferrari

Architetto

Oggetto: Lavori di parziale ristrutturazione per la realizzazione dei locali ad uso didattico e laboratori - Valorizzazione della Cultura Materiale della Valchiusella

INDICAZIONI RIGUARDO L'IMPIANTO ELETTRICO

In generale, è stata prevista l'integrazione dell'impianto esistente e qualche sua modifica, tutto in canalina, con la sostituzione delle scatole a parete portafrutti e quella della maggior parte dei corpi illuminanti. Modelli e marchi citati sono puramente indicativi per fare comprendere meglio la tipologia richiesta.

Il locale per la trasformazione delle erbe richiederà un progetto dedicato, a parte, realizzato da un tecnico specializzato, in quanto le attrezzature che si intende utilizzare necessitano di corrente a 380V (trifase).

SALA MULTIMEDIALE

Si prevede lo spostamento delle linee accensione in canalina in posizione adatta e la modifica dell'accensione delle lampade a soffitto da 3 punti distinti della stanza, lo spostamento e la sostituzione delle canaline e delle scatole a parete portafrutti. I dispositivi elettronici e telefonici devono essere eliminati.

Al posto delle plafoniere verrà installata un'illuminazione con binario e proiettori, adatta alla destinazione del locale. Anche l'attuale lampada di emergenza verrà sostituita.

Q.ta	Marca	Codice	Descrizione
2	lettroCanal	SCA3P	Scatola parete portafrutti 3 posti
2	Bticino	503SA	matix - supporto a 3 moduli
2	Bticino	AM5005	matix - pulsante 1P 10A NO
2	Bticino	AM5440/16	matix - presa std tedesco/italiano
2	Bticino	AM4803BBN	matix - placca 3p bianco
1	Gewiss	GW24227	Coperchio alto scatola incasso 3P
5			FS17 cavo unipolare 2,5mm ² blu
5			FS17 cavo unipolare 2,5mm ² marrone
5			FS17 cavo unipolare 2,5mm ² g/v
1	Perry		relè passo passo
1	Beghelli	1499	Stile in Lampada di emergenza
1			minuteria fissaggio e isolamento

Illuminazione con binario e faretti

Q.ta	Marca	Codice	Descrizione
1	Ideal lux	187976	Link trimless on/off 2m

Angela Ferrari

Architetto

1	Ideal lux	187990	Link trimless on/off 3m
1	Ideal lux	169583	Main connector end
2	Ideal lux	169613	end cup
6	Ideal lux	250458	Proiettore fox 25W 2950lm 3000K
1			minuteria fissaggio e isolamento

SALA CORSI

Si prevede lo spostamento delle linee di accensione in canalina in posizione adatta e la sostituzione delle scatole a parete portafrutti. Le lampade a soffitto vengono sostituite e lo stesso vale per quella di emergenza.

Q.ta	Marca	Codice	Descrizione
2	lettroCanal	SCA3P	Scatola parete portafrutti 3 posti
1	lettroCanali		canalina 25x17
8	lettroCanali		canalina 20x10
3	Bticino	503SA	matix - supporto a 3 moduli
2	Bticino	AM5440/16	matix - presa std tedesco/italiano
1	Bticino	AM5011	matix - interruttore 2P 16A
1	Bticino	AM5001	matix - interruttore 1P 16A
4	Bticino	AM5000	matix - falso polo
3	Bticino	AM4803BBN	matix - placca 3p bianco
3	Gewiss	GW24227	Coperchio alto scatola incasso 3P
5			FS18 3x1,5 mm2
10			FS17 cavo unipolare 1,5mm2 blu
10			FS17 cavo unipolare 1,5mm2 marrone
10			FS17 cavo unipolare 1,5mm2 g/v
1	Beghelli	1499	Stile in Lampada di emergenza
1			minuteria fissaggio e isolamento

illuminazione pannel led

Q.ta	Marca	Codice	Descrizione
4	Reer	6360639	Sospensione Led 64W Infinity BPE-0343 3000K bianco 6392
1			minuteria fissaggio e isolamento

Angela Ferrari

Architetto

DISIMPEGNO

Si prevede lo spostamento delle linee di accensione, in canalina, in posizione adatta e la sostituzione delle scatole a parete portafrutti. Viene installata una lampada a soffitto, prima assente.

Q.ta	Marca	Codice	Descrizione
1	lettroCanal	SCA3P	Scatola parete portafrutti 3 posti
2	lettroCanali		canalina 25x17
1	Bticino	503SA	matix - supporto a 3 moduli
1	Bticino	AM5001	matix - interruttore 1P 16A
2	Bticino	AM5000	matix - falso polo
1	Bticino	AM4803BBN	matix - placca 3p bianco
3			FS17 cavo unipolare 1,5mm2 blu
3			FS17 cavo unipolare 1,5mm2 marrone
3			FS17 cavo unipolare 1,5mm2 g/v
1	Reer	6360639	Sospensione Led 64W Infinity BPE-0343 3000K bianco 6392
1	Beghelli	1499	Stile in Lampada di emergenza
1			minuteria fissaggio e isolamento

BAGNO PRIVATO E DISPENSA

Si prevede lo spostamento delle linee di accensione in canalina in posizione adatta e la sostituzione delle scatole a parete portafrutti. Le lampade a soffitto e a parete vengono spostate.

Q.ta	Marca	Codice	Descrizione
4	ave		Scatola parete portafrutti 3 posti
4	Bticino	503SA	matix - supporto a 3 moduli
1	Bticino	AM5440/16	matix - presa std tedesco/italiano
2	Bticino	AM5001	matix - interruttore 1P 16A
1	Bticino	AM5006	matix - pulsante 1P NO a tirante
1	Bticino	AM5048	matix - ronzatore 230Vac
6	Bticino	AM5000	matix - falso polo
4	Bticino	AM4803BBN	matix - placca 3p bianco
15			FS18 3x1,5 mm2
2			FS18 3x2,5 mm2
1	Ideal lux	138602	Universal 19W 3000K
1			minuteria fissaggio e isolamento

Angela Ferrari

Architetto

SPOGLIATOIO, BAGNO PUBBLICO E CORRIDOIO

Si prevede lo spostamento delle linee di accensione in canalina in posizione adatta e la sostituzione delle scatole a parete portafrutti. Le lampade a soffitto e a parete vengono spostate.

Q.ta	Marca	Codice	Descrizione
2	Bticino	503SA	matix - supporto a 3 moduli
4	Bticino	AM5001	matix - interruttore 1P 16A
2	Bticino	AM5000	matix - falso polo
2	Bticino	AM4803BBN	matix - placca 3p bianco
2	SHOT		Lamp LED 10,5W 3000K 220V
1	Beghelli	1499	Stile in Lampada di emergenza
1			minuteria fissaggio e isolamento

INGRESSO

Si prevede lo spostamento delle linee di accensione in canalina in posizione adatta e la sostituzione delle scatole a parete portafrutti. La lampada di emergenza viene sostituita.

Q.ta	Marca	Codice	Descrizione
1	Bticino	25603	matix - supporto a 3 moduli stagno
1	Bticino	AM5001	matix - interruttore 1P 16A
1	Bticino	AM5005	matix - pulsante 1P 10A NO
1	Bticino	AM5180	matix - presa di corrente 10/16A
1	Gewiss	GW24227	Coperchio alto scatola incasso 3P
1			minuteria fissaggio e isolamento

SCALA

Si prevede la sostituzione delle scatole a parete portafrutti. La lampada di emergenza viene sostituita.

Q.ta	Marca	Codice	Descrizione
1	Bticino	503SA	matix - supporto a 3 moduli
1	Bticino	AM5001	matix - interruttore 1P 16A
	Bticino	AM5005	matix - pulsante 1P 10A NO
	Bticino	AM5180	matix - presa di corrente 10/16A
2	Bticino	AM5000	matix - falso polo
1	Bticino	AM4803BBN	matix - placca 3p bianco
	Gewiss	GW24227	Coperchio alto scatola incasso 3P

Angela Ferrari

Architetto


1	Beghelli	1499	Stile in Lampada di emergenza
1			minuteria fissaggio e isolamento

DEPOSITO MATERIE PRIME E DEPOSITO PRODOTTI FINITI


Si prevede lo spostamento delle linee di accensione in canalina in posizione adatta e la sostituzione delle scatole a parete portafrutti. Le lampade a soffitto e a parete vengono solo spostate in quanto verranno utilizzate le esistenti, oppure quelle rimosse da altri locali.

Q.ta	Marca	Codice	Descrizione
2	lettroCanal	SCA3P	Scatola parete portafrutti 3 posti
2	Bticino	503SA	matix - supporto a 3 moduli
2	Bticino	AM5180	matix - presa di corrente 10/16A
2	Bticino	AM5440/16	matix - presa std tedesco/italiano
2	Bticino	AM4803BBN	matix - placca 3p bianco
1	Aspira		aspiratore diam 10 cm
1	Legrand		interruttore orario
1			minuteria fissaggio e isolamento

Angela Ferrari
Architetto

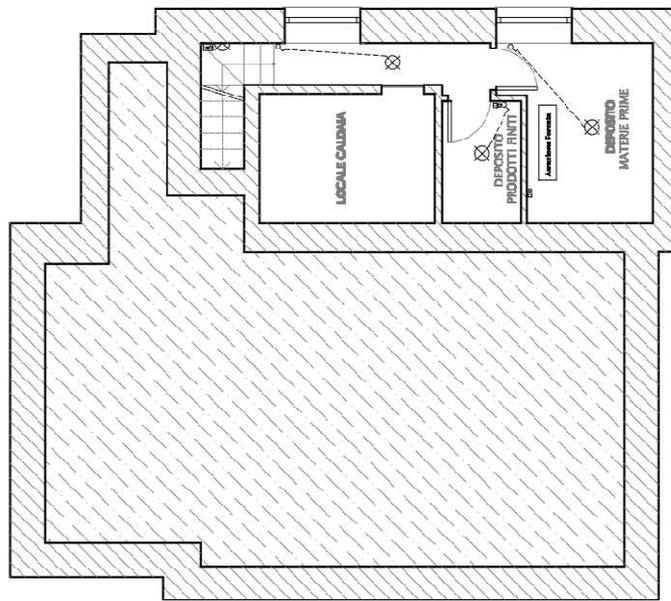

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

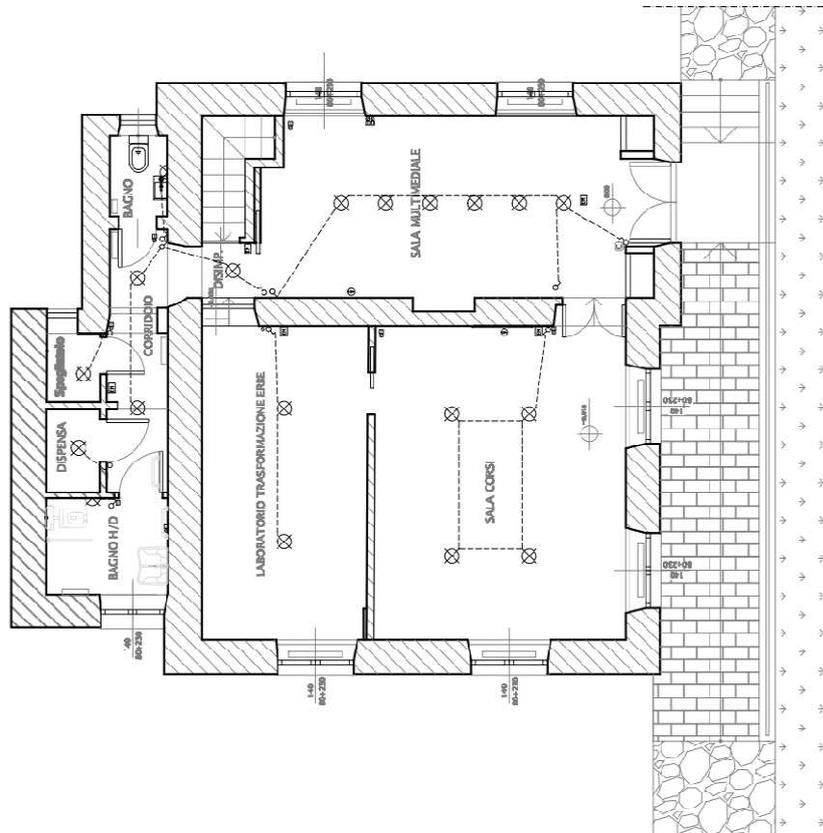

PIANTA PIANO RIALZATO